


Hydr. Schaltplan

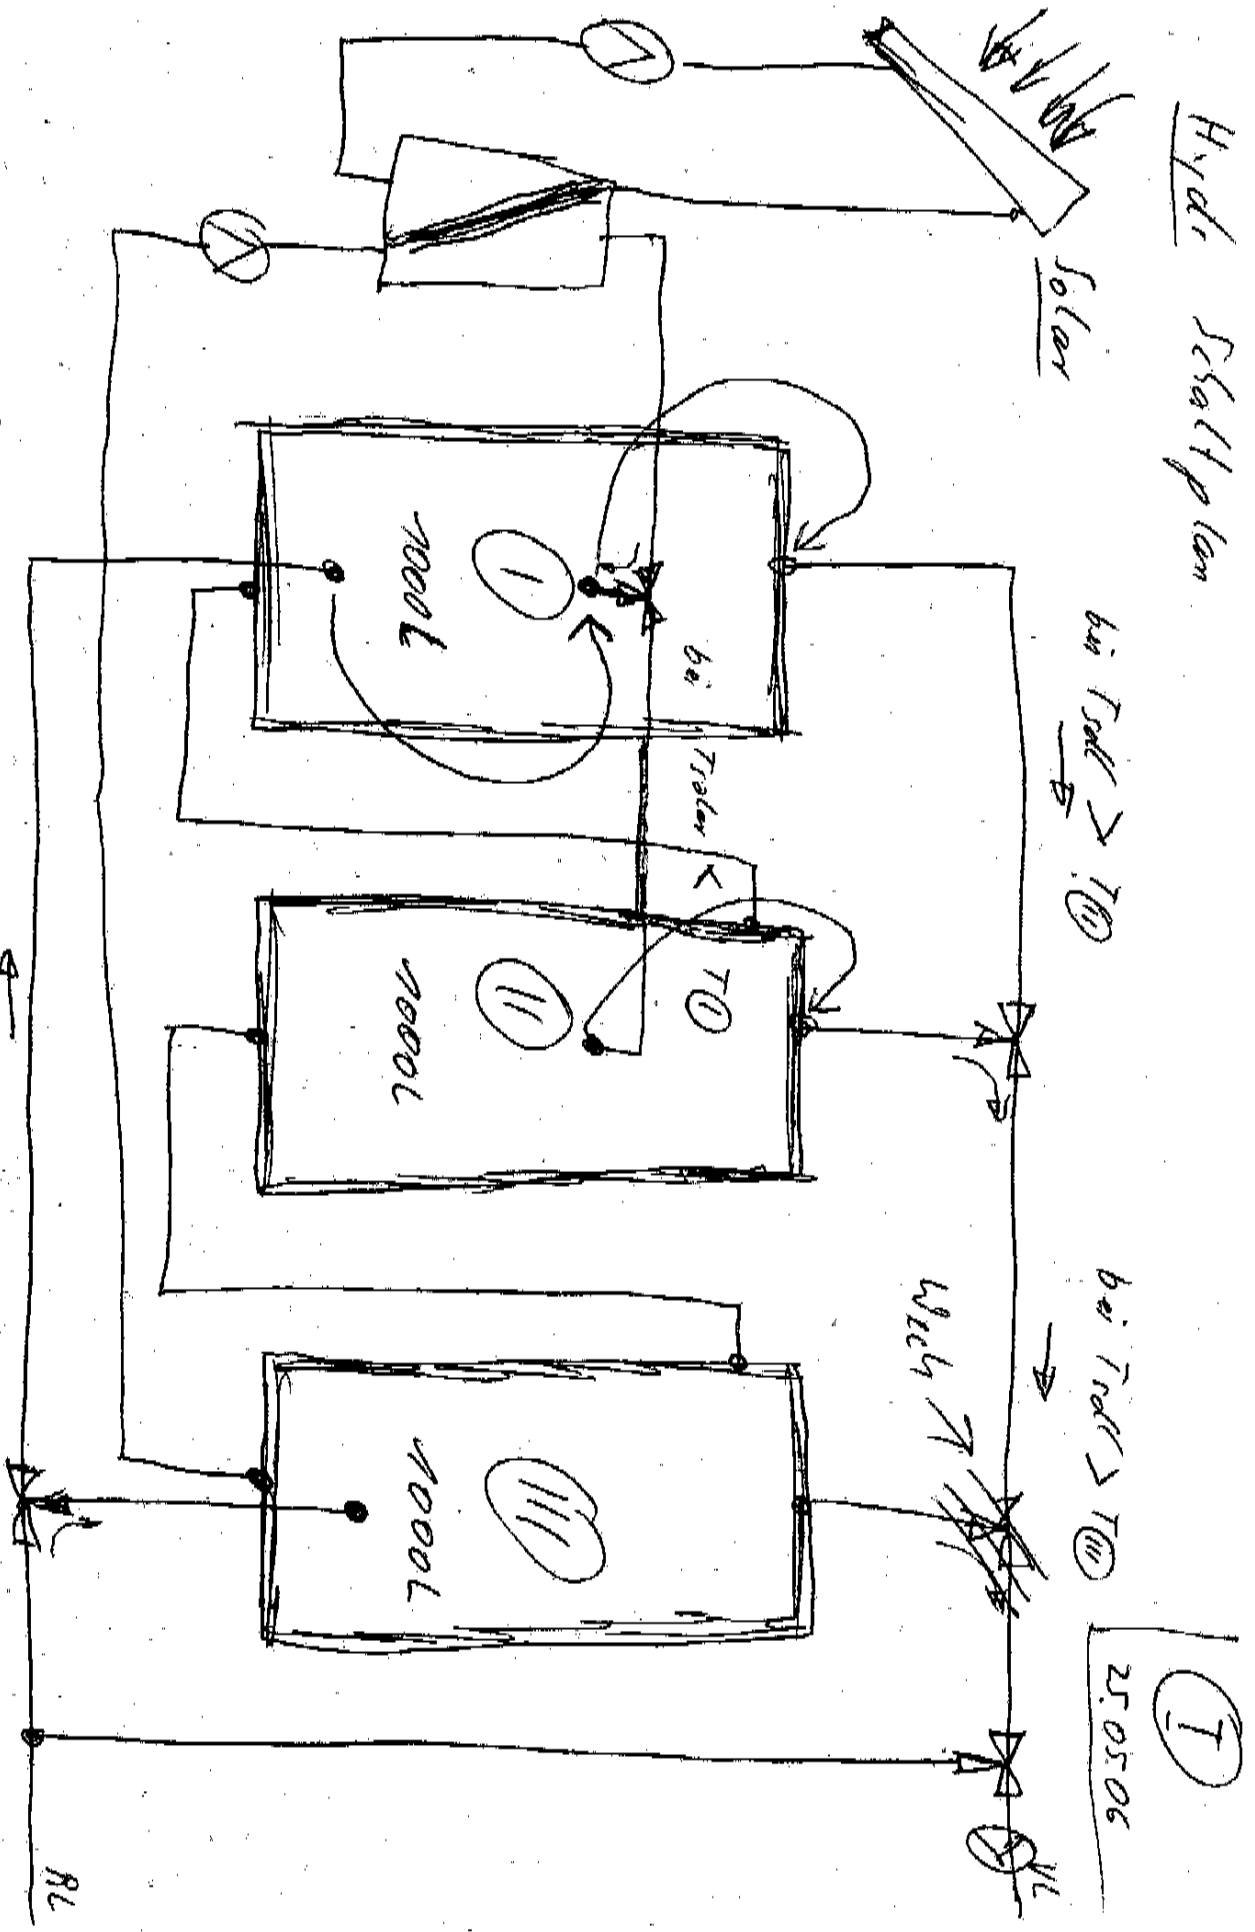

und was ist hier bei Störangfall (-)

Größ. Thomas

bei Wdr-Bearbeitung

und $T_{III} < T_{sol}$