


Hierbei handelt es sich um ein Programm für die UVR, mit dem man die Ein- und Ausgänge eines CAN-I/O44 ansteuern bzw. auslesen kann. Bei mir hat der CAN-I/O44 die (Netzwerk-)Knotennummer 11. Dies ist jedoch nicht der Standardwert und muß daher bei Bedarf angepaßt werden.



Der Ausgang des CAN-I/O44 muß so programmiert werden, daß 0 V = 0 °C und 10V = 100 °C entsprechen. Durch manuelle Änderung der Eingangswerte der Analogfunktion ändert sich die Ausgangsspannung.

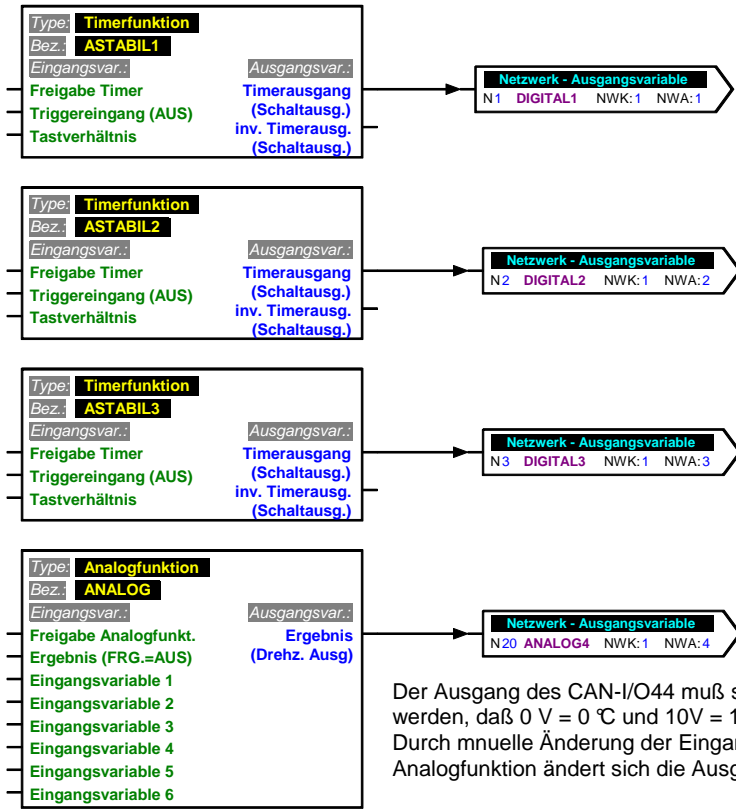